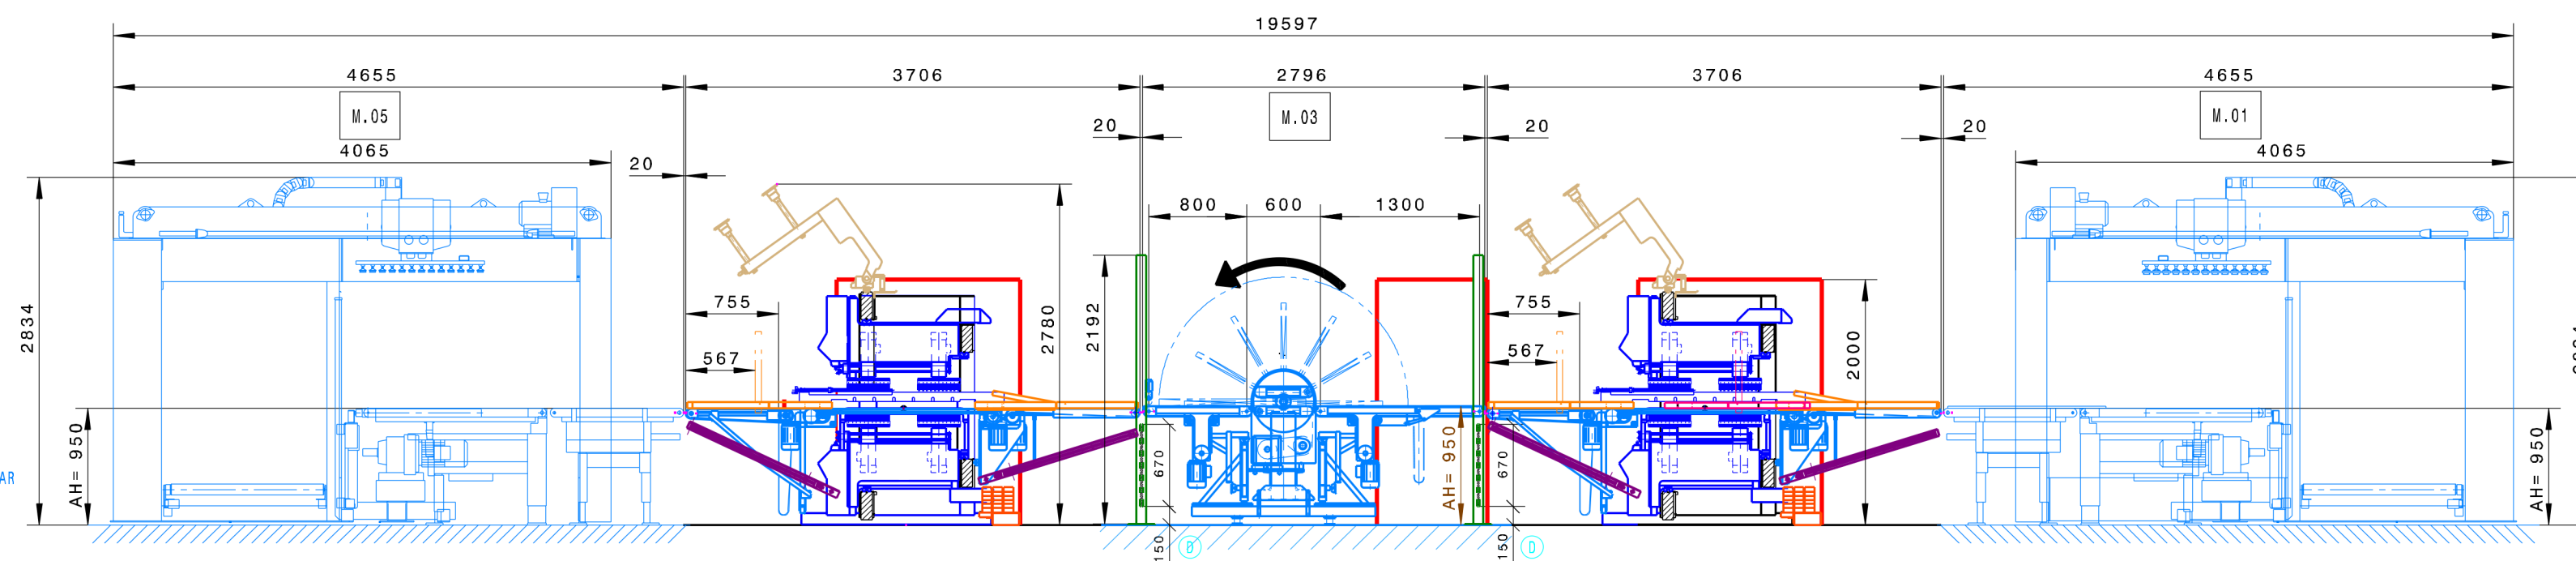


[illegible]

- | | | | |
|------|-----------------------------|--------|---------------|
| M.01 | OPTIMAT TBH250/QR/25/12.... | 005659 |BARGSTEDT |
| M.02 | PROFILINE BST 500/D..... | 005660 |WEEKE |
| M.03 | POWER TTL401/12/25..... | 005661 |BARGSTEDT |
| M.04 | PROFILINE BST 500/D..... | 005662 |WEEKE |
| M.05 | OPTIMAT TSH250/QR/25/12.... | 005663 |BARGSTEDT |

PNEUMATIK	DRUCKLUFTVERBRAUCH	110 NL/MIN	CA.2560 NL/MIN (A)	390 NL/MIN	CA.2300 NL/MIN (A)	110 NL/MIN
ABSAUGUNG	ABSAUGANSCHLUSS :		2*ø160 MM		2*ø160 MM	
ACHTUNG	ABSAUGELEISTUNG		MIN. 4350 W3/H		MIN. 4350 W3/H	
GEWICHTS- ENTLASTUNG AN ABSAUGSCHLAUCH	LUFTGESCHWINDIGKEIT		MIN.30 W/SEC		MIN.30 W/SEC	
	UNTERDRUCK		CA. 2200 PA		CA. 2200 PA	
ELEKTRIK/ELEKTRONIK	SCHUTZART		IP53			
	BETRIEßSSPANNUNG		3* 400 VOLT, ±5%			
	STEUERSPANNUNG		24 VOLT			
	FREQUENZ		50/60 HZ			
	NENNSTROM	44	104 A (A)	14	88 A (B)	44
	EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	63	125 A (A)	20	100 A (B)	63
	GESAMTANSCHLUßWERT	20 KW	57,4 KW (A)	14	48,6 KW (B)	20 KW
	DIE MASCHINE IST NICHT FÜR DEN ANSCHLUß AN EIN NETZ MIT F1-SCHUTZLEITRICHTUNG VORGESEHEN					

WERKSTUECKABMESSUNGEN		OHNE UNTERS GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN	
LAENGE MIN./MAX.	250 / 2500 MM		
BREITE MIN./MAX.	120 / 1000 MM		
DICKE MIN./MAX.	12 / 60 MM 		
ARBEITSHÖHE		950 MM	
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTEDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINBEHALTEN WERDEN.		
	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND "0"		
	DRUCKLUFTANSCHLUSS R 1" ZULEITUNG 91" 7 BAR DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1 QUOTEKLASSEN		
	FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTGEHALT KLASSE 3		
 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD		PROJECT:	
		CODE:	005664_OLI
		TYPE:	Boring Production Line
		BRAND:	WEEKIE - BARGSTEDT
		DESIGNER:	
		DATE:	
		FILE:	