


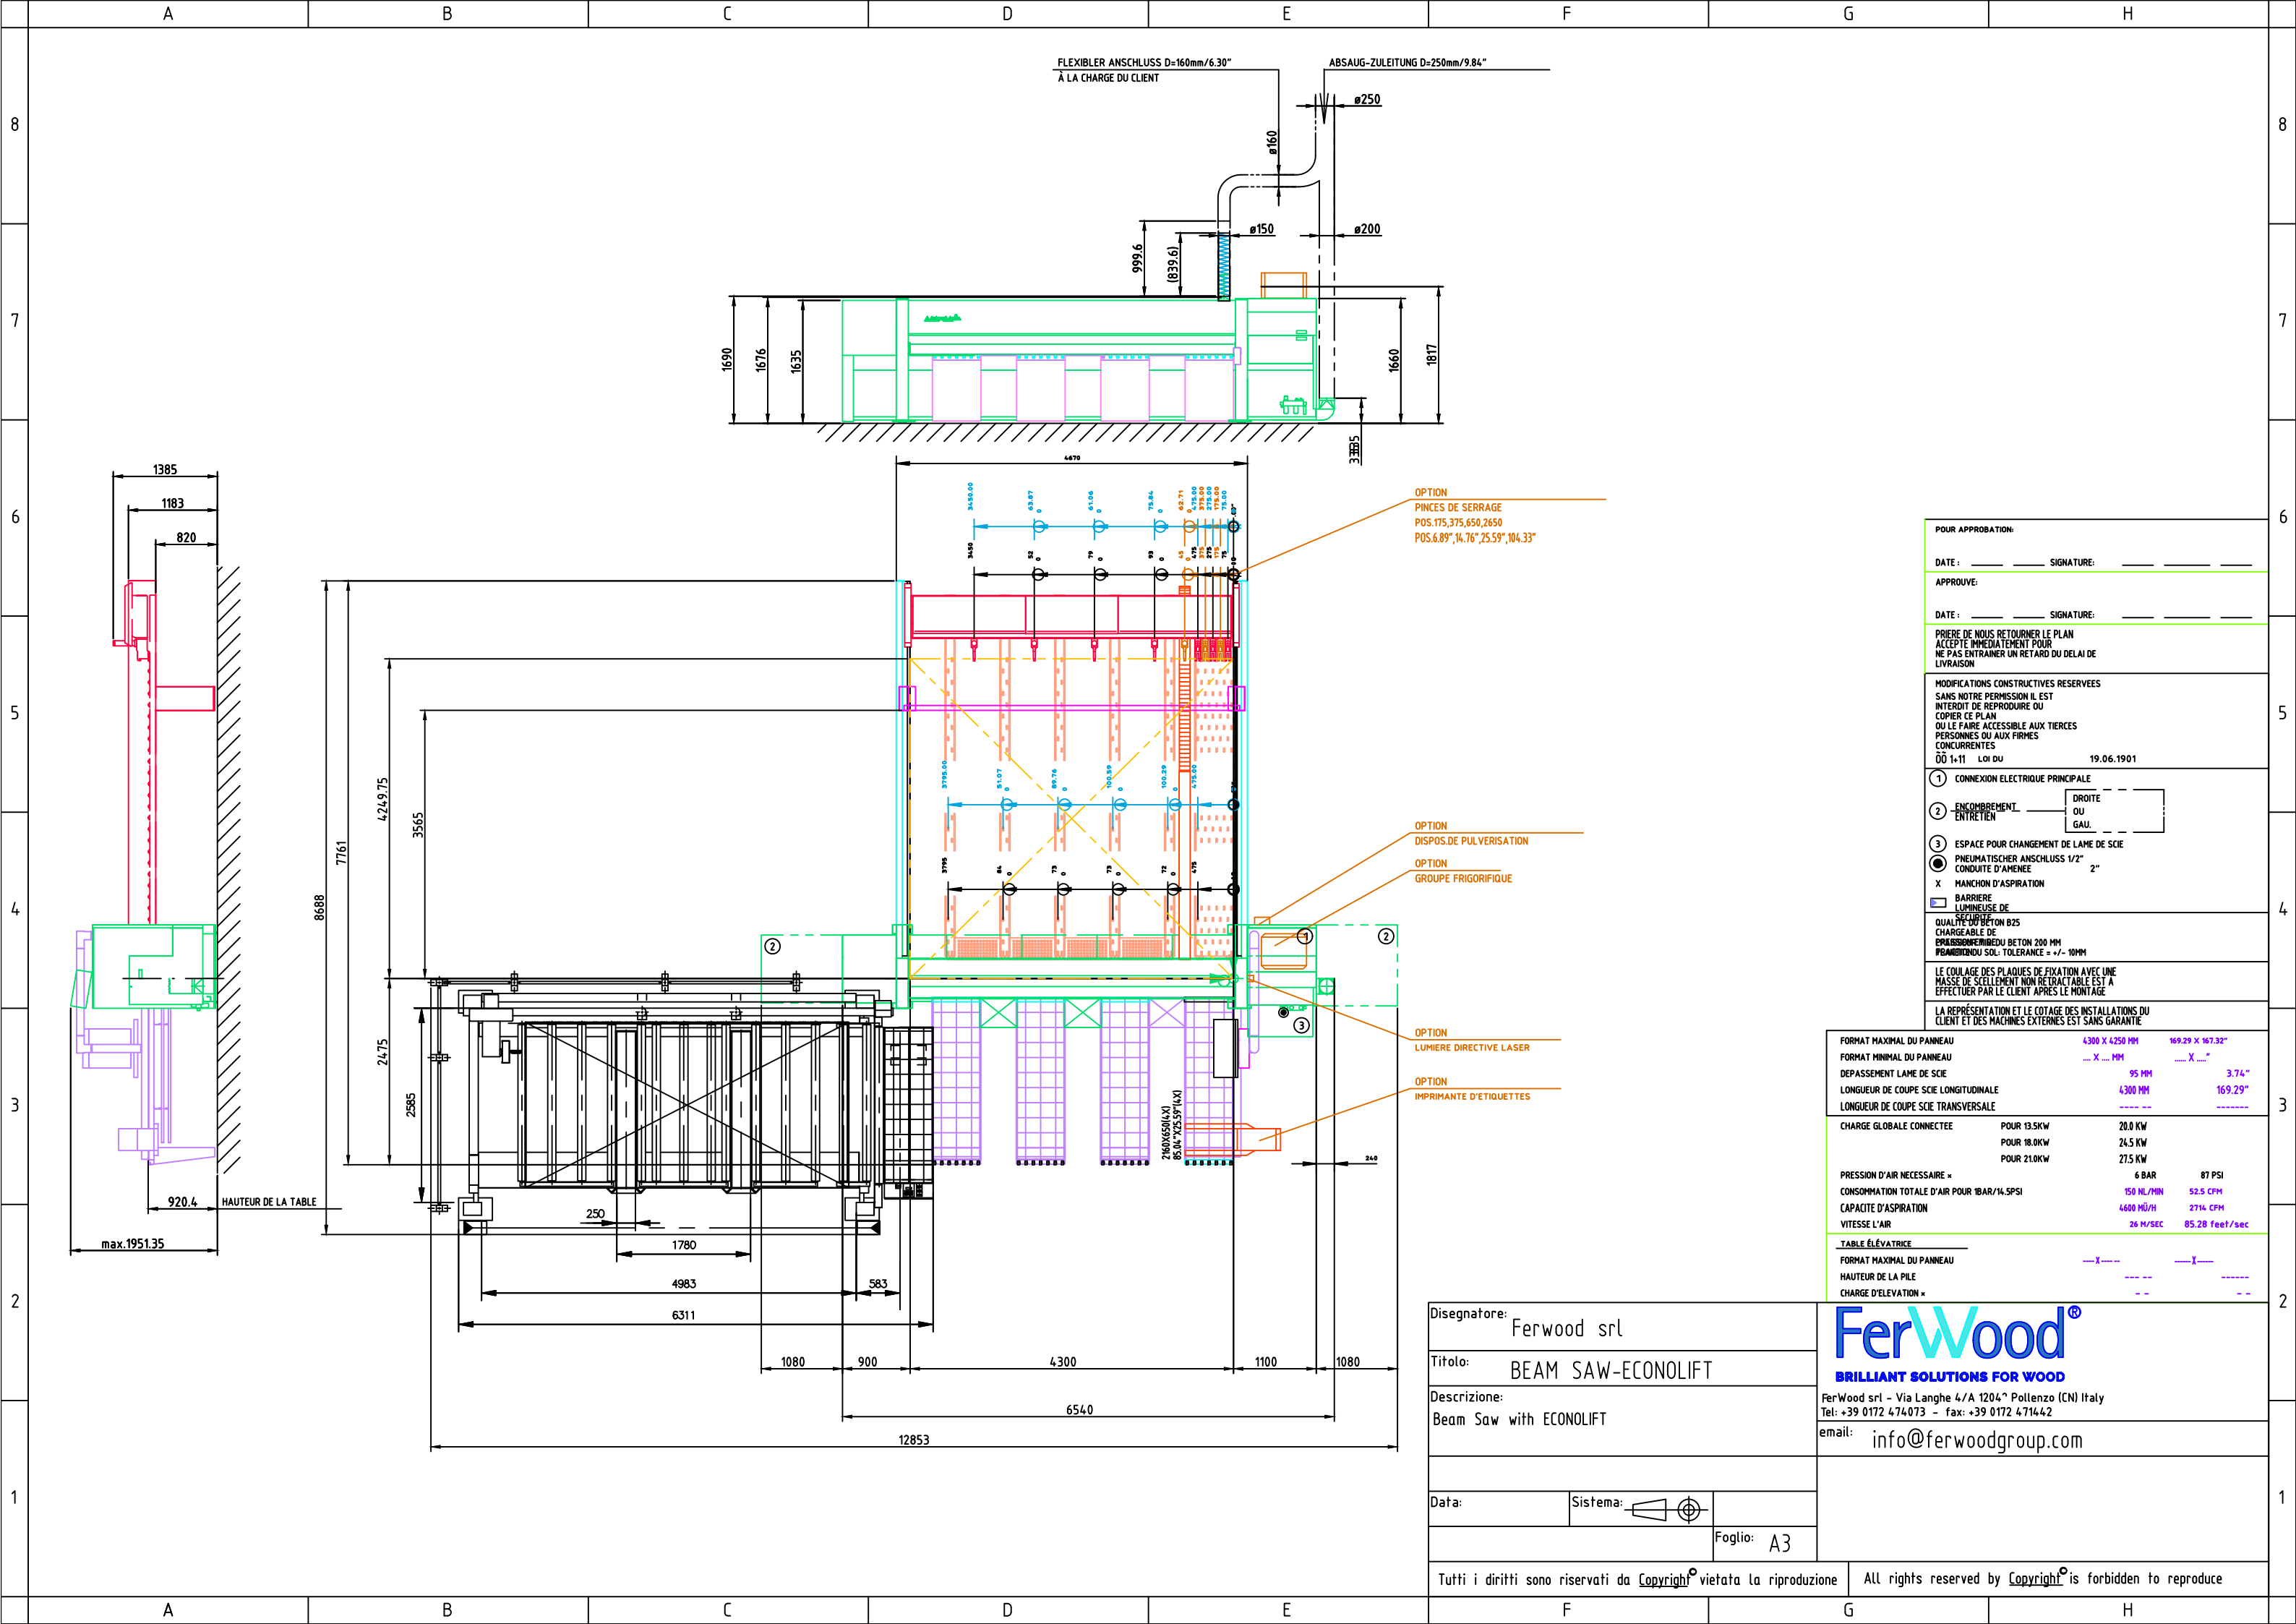

POUR APPROBATION:

DATE : \_\_\_\_\_ SIGNATURE: \_\_\_\_\_

APPROUVE:

DATE : \_\_\_\_\_ SIGNATURE: \_\_\_\_\_

PRIERE DE NOUS RETOURNER LE PLAN  
ACCEPTÉ IMMEDIATEMENT POUR  
NE PAS ENTRAINER UN RETARD DU DELAI DE  
LIVRAISON

MODIFICATIONS CONSTRUCTIVES RESERVEES  
SANS NOTRE PERMISSION IL EST  
INTERDIT DE REPRODUIRE OU  
COPIER CE PLAN  
OU LE FAIRE ACCESSIBLE AUX TIERCES  
PERSONNES OU AUX FIRMES  
CONCURRENTES  
00 1+11 LOI DU 19.06.1901

① CONNEXION ELECTRIQUE PRINCIPALE

② ENCOMBREMENT ENTRETIEN ☐ DROITE ☐ GAU.

③ ESPACE POUR CHANGEMENT DE LAME DE SCIE

● PNEUMATISCHER ANSCHLUSS 1/2" 2"

○ CONDUITE D'AMENEE

X MANCHON D'ASPIRATION

□ BARRIERE LUMINEUSE DE

QUALITE DU BETON B25  
CHARGEABLE DE  
EPAISSURE MINIMALE 200 MM  
P. BORDS MIN. 100 MM

LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE  
MASSE DE SCELLEMENT NON RETRACTABLE EST A  
EFFECTUER PAR LE CLIENT APRES LE MONTAGE

LA REPRESENTATION ET LE COTAGE DES INSTALLATIONS DU  
CLIENT ET DES MACHINES EXTERNES EST SANS GARANTIE

|                                             |                                           |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU                   | 4300 X 4250 MM                            | 169.29 X 167.32"              |
| FORMAT MINIMAL DU PANNEAU                   | ... X ... MM                              | ... X ..."                    |
| DEPASSEMENT LAME DE SCIE                    | 95 MM                                     | 3.74"                         |
| LONGUEUR DE COUPE SCIE LONGITUDINALE        | 4300 MM                                   | 169.29"                       |
| LONGUEUR DE COUPE SCIE TRANSVERSALE         | ...                                       | ...                           |
| CHARGE GLOBALE CONNECTEE                    | POUR 13.5KW<br>POUR 18.0KW<br>POUR 21.0KW | 20.0 KW<br>24.5 KW<br>27.5 KW |
| PRESSION D'AIR NECESSAIRE *                 | 6 BAR                                     | 87 PSI                        |
| CONSUMATION TOTALE D'AIR POUR 18BAR/14.5PSI | 150 NL/MIN                                | 52.5 CFM                      |
| CAPACITE D'ASPIRATION                       | 4600 M3/H                                 | 2714 CFM                      |
| VITESSE L'AIR                               | 26 M/SEC                                  | 85.28 feet/sec                |

TABLE ELEVATRICE

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| FORMAT MAXIMAL DU PANNEAU | ... X ... | ... X ... |
| HAUTEUR DE LA PILE        | ...       | ...       |
| CHARGE D'ELEVATION *      | ...       | ...       |


Disegnatore: Ferwood srl

Titolo: BEAM SAW-ECONOLIFT

Descrizione: Beam Saw with ECONOLIFT

**FerWood®**  
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood srl - Via Langhe 4/A 1204^ Pollenzo (CN) Italy  
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442  
email: info@ferwoodgroup.com

Data: \_\_\_\_\_ Sistema: 

Foglio: A3

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. Vietata la riproduzione. All rights reserved by Copyright. It is forbidden to reproduce.